

Edital da Qualidade da Água 2012



CÂMARA MUNICIPAL DA MADALENA

Qualidade da Água 2012

4º Trimestre

José António Marcos Soares, Presidente da Câmara Municipal da Madalena, torna públicos os resultados das análises efetuadas à água, no âmbito do Programa de Controlo da Qualidade da Água

	Unidades	Nº Análises Previstas	Nº Análises Realizadas (%)	Valor Paramétrico	% Análises que cumprem o VP	Valor Mínimo	Valor Máximo	Causas e medidas
Controlo de Rotina 1								
<i>E. coli</i>	N/100 ml	18	18	0	100	0	0	
Bacterias coliformes	N/100 ml	18	18	0	100	0	0	
Desinfectante Residual	mg/l Cl	18	18	-	-	<0,1	0,6	
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	µg/l Al	0	0	200	-	-	-	
Amónio	mg/l NH ₄	6	6	0,5	100	<0,04	0,04	
Cheiro, a 25°C		6	6	3	100	3	3	
Condutividade	µS/cm a 20°C	6	6	2500	100	388	1860	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100 ml	0	0	0	-	-	-	
Cor	mg/l PtCo	6	6	20	100	<2,5	<2,5	
Ferro	µg/l Fe	0	0	200	100	-	-	
Manganês	µg/l Mn	6	6	50	100	<4	<4	
Nitratos	mg/l NO ₃	6	6	50	100	1,30	5,20	
Nº de colónias a 22°C	N/ml	6	6			0	110	
Nº de colónias a 37°C	N/ml	6	6			0	100	
Oxidabilidade	mg/l O ₂	6	6	5	100	<2	<2	
pH		6	6	6.5 a 9.0	100	7,0	7,8	
Sabor, a 25°C		6	6	3	100	3	3	
Turvação	UNT	6	6	4	100	<0,10	<0,10	
Contr. de Inspeção								
Alumínio	µg/l Al	1	1	200	100	<10	<10	
Antimónio	µg/l Sb	1	1	5	100	<2,5	<2,5	
Arsénio	µg/l As	1	1	10	100	<3	<3	
Benzeno	µg/l	1	1	1	100	<0,5	<0,5	
Benzeno(a)pireno	µg/l	1	1	0,01	100	<0,005	<0,005	
Boro	mg/l B	1	1	1	100	<0,1	<0,1	
Bromatos	µg/l BrO ₃	1	1	10	100	<5	<5	
Cádmio	µg/l Cd	1	1	5	100	<0,5	<0,5	
Cálcio	µg/l Ca	1	1	-	-	14,5	14,5	
Chumbo	µg/l Pb	1	1	25	100	<5	<5	
Cianetos	µg/l Cn	1	1	50	100	<10	<10	
Cloretos	µg/l Cl	1	1	250	100	26	26	
<i>Clostridium perfringens</i>	N/100ml	1	1	0	100	0	0	
Cobre	µg/l Cu	1	1	2	100	<0,05	<0,05	


Crómio	µg/l Cr	1	1	50	100	0,6	0,6
1,2-Dicloroetano	µg/l	1		3	100	<1	<1
Dureza Total	mg/l CaCO ₃	1	1	-	-	114	114
Enterococos	N/100 ml	1	1	0	100	0	0
Ferro	µg/l Fe	1	1	200	100	<10	<10
Fluoretos	µg/l F	1	1	1,5	100	0,6	0,6
HAP ¹	µg/l	1	1	0,1	100	<0,030	<0,030
Benzeno(k)fluroanteno	µg/l	1	1			<0,005	<0,005
Benzeno(ghi)perileno	µg/l	1	1			<0,005	<0,005
Benzeno(b)fluranteno	µg/l	1	1			<0,005	<0,005
Indeno(1,2,3-cd)pireno	µg/l	1	1			<0,005	<0,005
Magnésio	mg/l Mg	1	1	-	-	18,9	18,9
Mercúrio	µg/l Hg	1	1	1	100	<0,2	<0,2
Níquel	µg/l Ni	1	1	20	100	<4	<4
Nitritos	mg/l NO ₃	1	1	0,5	100	<0,10	<0,10
Selénio	µg/l Se	1	1	10	100	<2,5	<2,5
Sódio	mg/l Na	1	1	200	100	49,9	49,9
Sulfatos	mg/l SO ₄	1	1	250	100	5	5
Tetracloroetano e Tricloroetano ²	µg/l	1	1	10	100	<2,0	<2,0
Tetracloroetano	µg/l	1	1	-	-	<1,0	<1,0
Tricloroetano	µg/l	1	1	-	-	<1,0	<1,0
Trihalometanos ³	µg/l	1	1	150	100	<4,0	<4,0
Clorofórmio	µg/l	1	1	-	-	<1,0	<1,0
Dibromoclorometano	µg/l	1	1	-	-	<1,0	<1,0
Bromodiclorometano	µg/l	1	1	-	-	<1,0	<1,0
Bromofórmio	µg/l	1	1	-	-	1,4	1,4

NOTAS:

1 - Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos - Somas das concentrações dos compostos Benzeno(k)fluroanteno, Benzeno(ghi)perileno, Benzeno(b)fluranteno e Indeno(1,2,3-cd)pireno
 2 - Somas das concentrações dos compostos Tetracloroetano e Tricloroetano
 3 - Somas das concentrações dos compostos Clorofórmio, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano e Bromofórmio

- As recolhas das amostras foram realizadas pelos técnicos do Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
 - As análises foram efectuadas pelo Laboratório INOVA - Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores;
 - Publicação prevista nos termos do Decreto-Lei nº 306/2007, de 7 de Agosto.
- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

O Presidente da Câmara Municipal de Madalena

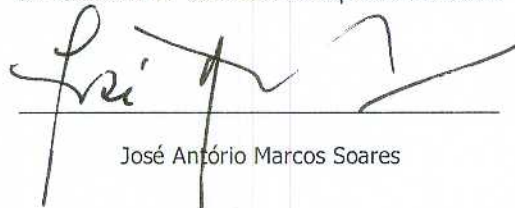

José António Marcos Soares